



B40FO010 FTG 2/3


Sezione 1 - Scala 1:200

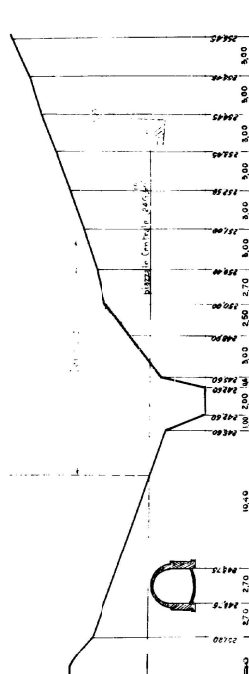


Sezione 2 - Scala 1:200

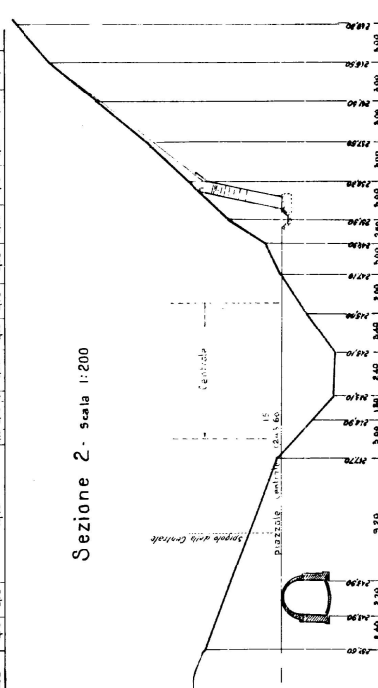

Sezione 3 - Scala 1:200

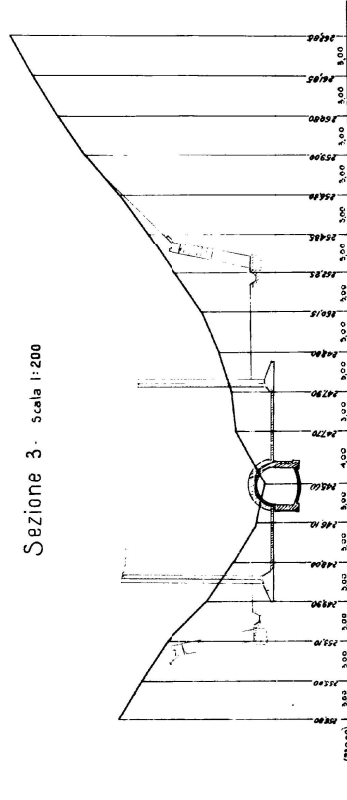


Sezione 4 - Scala 1:200


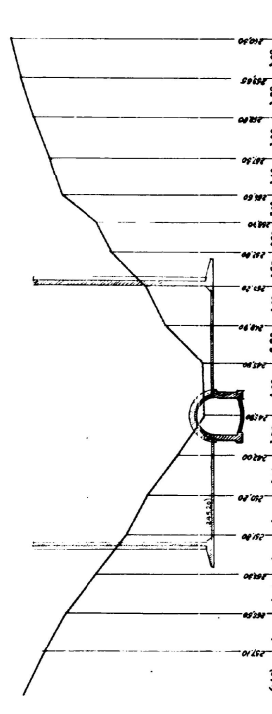


Muro di sostegno contro la roccia marnosa
Scala 1:50

Prospetto



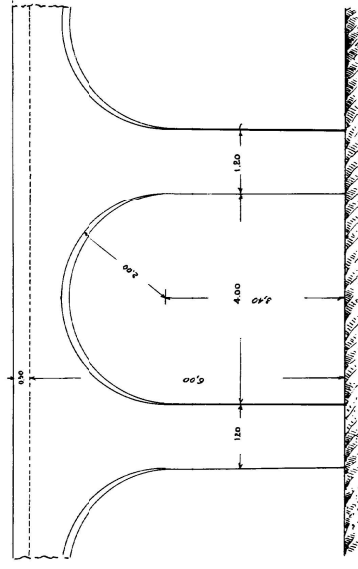


Pianta

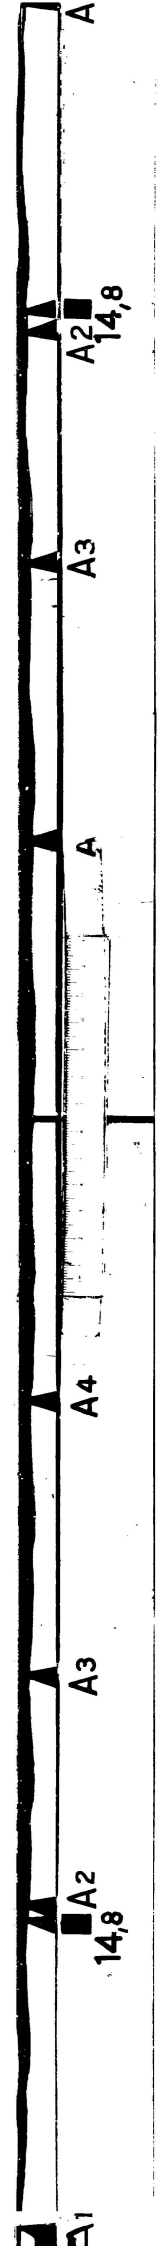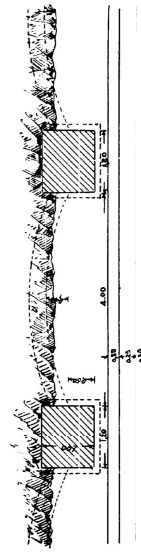


B40 FO010 FTG 3/3

Muro di sostegno contro la roccia marnosa
Scala 1:50

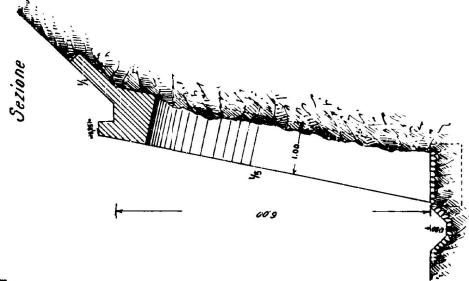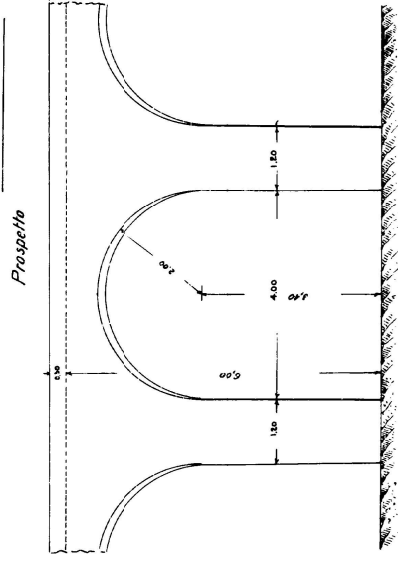
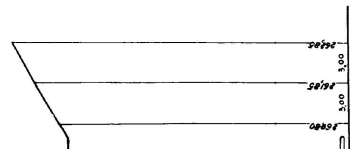


Pianta

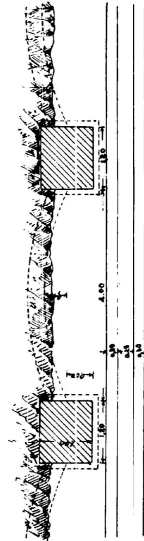


Nota - Il muro di sostegno ad archi sarà completato nelle specchiature fra i pilastri con travi strombati di archi inclinati ad 45° in muratura a sacco con rinforzi in malta nei giunti in faccia vista, da eseguire con ciottoli di fiume senza piumone 25 centimetri, come d'induzione con linee punteggiate.
Questa struttura complementare si dovrà eseguire anche subito qualora la mano si detroni rapidamente alla superficie.

Muro di sostegno contro terra
Scala 1:50

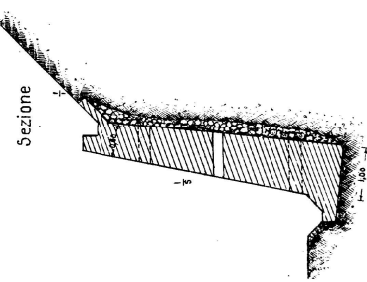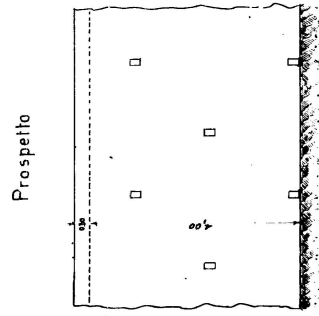

Pianta

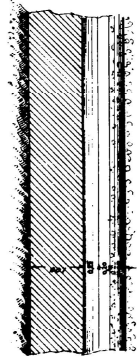

A1

A2
14,8

A3


A4

A

A3

A2
14,8

SEZIONE C-D
SCALA 1:100

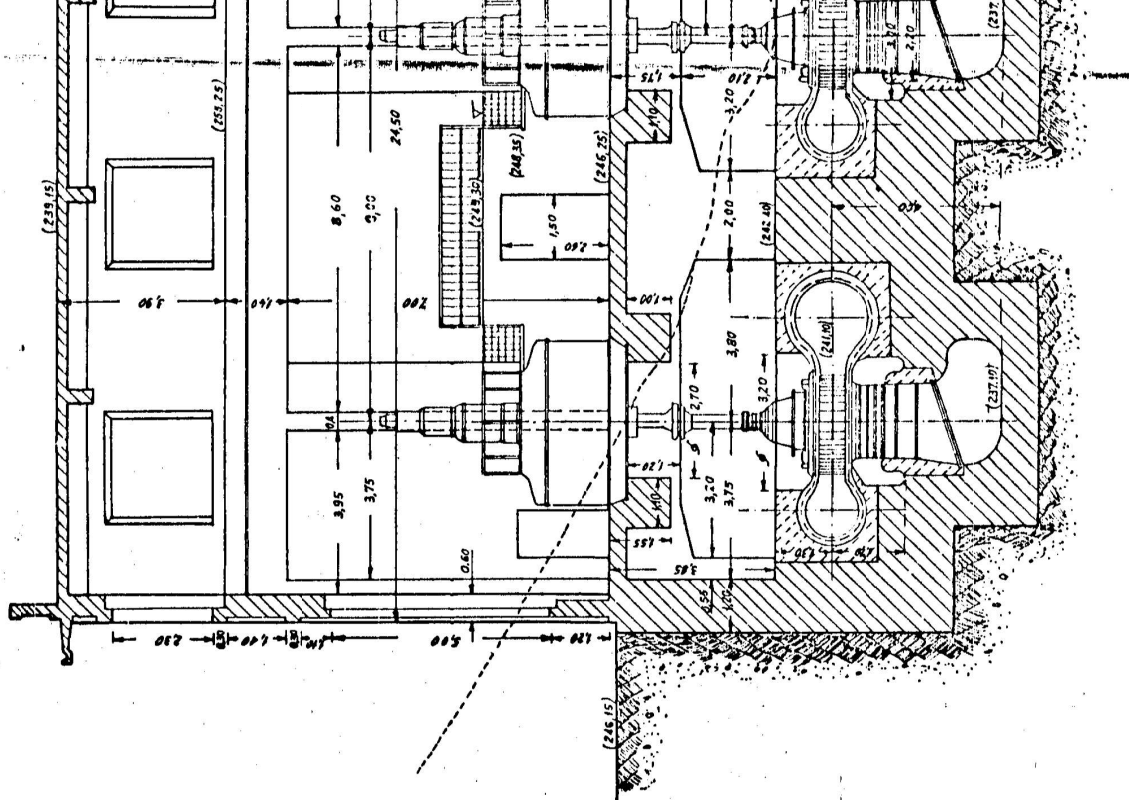

IMPIANTO IDROELETTRICO DI FARIGLIANO (derivazione dal fiume Tanaro in territorio di Civesano)

PROGETTO DEFINITIVO


Centrale idroelettrica
Struttura in cemento armato
(Condotti di scarico della turbina)




N° 00555
15.05.50 205

STUDIO TECNICO
ING. GIOVANNI BIANCHI
ING. CARLO VENTURA

Sezione sull'asse del tubo aspirante
Scala 1/50

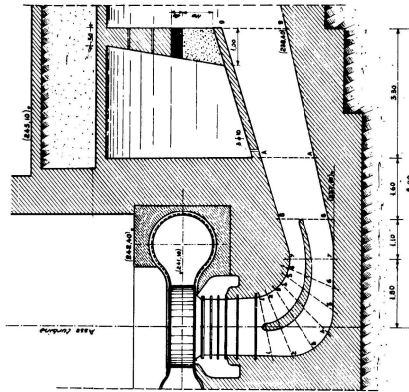

Sezione A-A
Scala 1/20

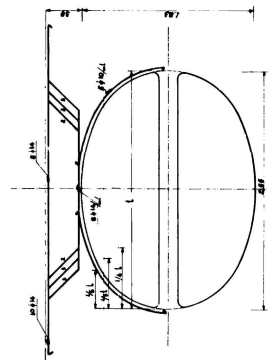

L'altezza della linea verso l'elemento da cui si parte è di 100 (m) o 100 (m) (vedi A-A)

Il diametro dei ferri verso la sezione è di:

Dalla Sez. A-A alla B-B $\phi = 16$

Dalla Sez. B-B alla C-C $\phi = 16$

Dalla Sez. C-C alla D-D $\phi = 16$

Dalla Sez. D-D alla E-E $\phi = 16$


Dalla Sez. E-E alla F-F $\phi = 16$

Dalla Sez. F-F alla G-G $\phi = 16$


Dalla Sez. G-G alla H-H $\phi = 16$

Il numero dei ferri verso l'elemento

Schema dei ferri
in corrispondenza dell'asse (ferri a spina d'asino)
Scala 1/50



Particolari della sezione orizzontale nel punto 4
Scala 1/25



A1
21

A2
14,8

A3

A4

A

A3

A2
14,8

A1
21

A0

SEZIONE A-A

A

VIMINATA IN MOLEN

PROSPETTO

ELIMINATA IN MOD

TUNETTE DI SCARICO

**MURO DI CONTENIMENTO
ESISTENTE**

NOTE

ENTRANCE

246.50)

(274.19)

A/

montecatini edison s.p.a. FAR 16619
 divisione energia
WIMINATI DI PROTEZIONE ALLA CENTRALE
DI FAROGLIANO
SCHIZZO

ENCI
carpini castorei
idrauliche e marittime

B40FO003 FTG 1\2

IMPIANTO IDROELETTRICO DI FARIGLIANO

(derivazione dal Fiume Tanaro in territorio di Clavesana)

PROGETTO DEFINITIVO

Centrale idroelettrica

Prospetti




N°00566
24 MARZO 1940


Studio Tecnico
Ing. Ugo Giulio SGLATT
TORINO Via S. Secondo 15

Fronte sud-ovest

Scala 1:100

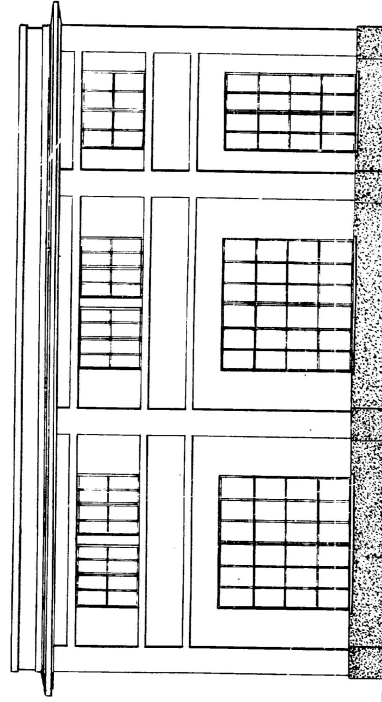

Fronte sud-est - Scala 1:100

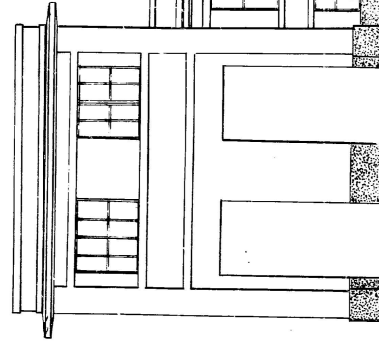

A2
14,8

A3

A4

A


A3

A2
14,8


A1

B40FO003 FTG 2/2



d-est - Scala 1:100

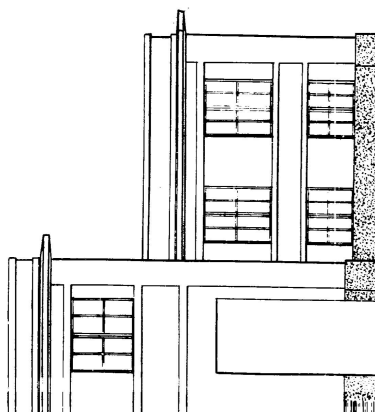

Fronte nord-est - Scala 1:100

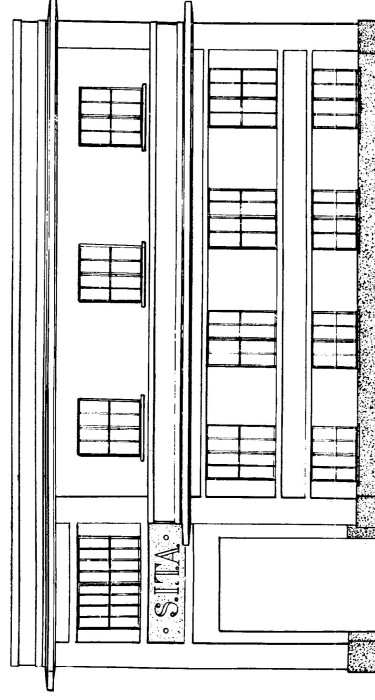

Fronte nord-ovest - Scala 1:100

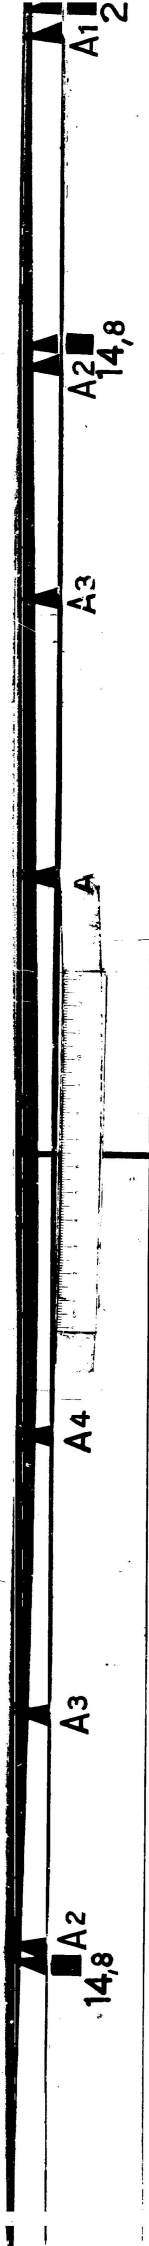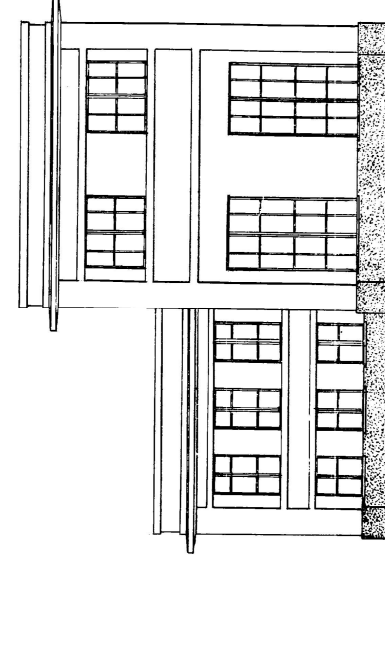


B40FO010 FTG 1\3

IMPIANTO IDROELETTRICO DI FARIGLIANO

(derivazione dal Fiume Tanaro in territorio di Clavesana)

PROGETTO DEFINITIVO

Muri di sostegno del piazzale della Centrale

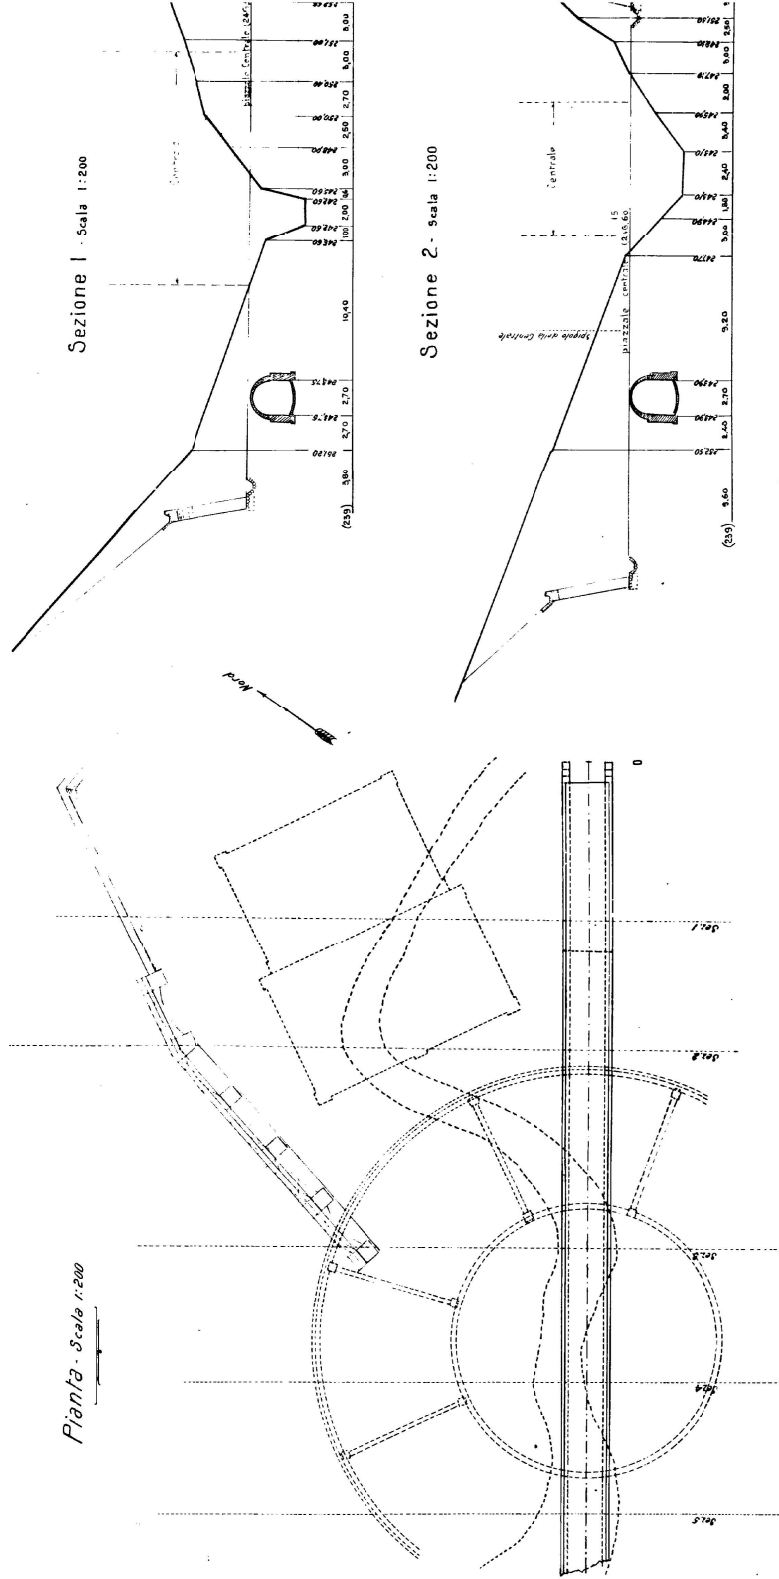

N00766
7 Aprile 1993

STUDIO TECNICO
Ing. DANIELI SOLI
Torino - Via S. Secondo 15

